



電纜識別碼: STP-C5E-1

測試摘要: 通過

日期/時間: 01/11/2006 01:38:18pm
 (Headroom): 9.1 dB (NEXT 12-78)
 標準: TIA Cat 5e Channel
 SFTP 100 Ohm Cat 5e 錯誤阻抗異常臨界值: 15%

操作人員: Your Name
 軟體版本: 1.921 測試標準版本: 5.13C
 額定速率: 69.0%
 遮蔽測試: 停止啟動

型號: DSP-4300
 主機序號: 8180018 遠端
 附機序號: 8180018 主機
 轉接器: LIA 013 遠端附
 機轉接器: LIA 012

接線圖	1 2 3 4 5 6 7 8 S
通過	
	1 2 3 4 5 6 7 8 S
長度 (ft), 極限 328	[線對 78] 33
傳導延遲 (ns), 極限 555	[線對 36] 50
時延偏差 (ns), 極限 50	[線對 36] 2
電阻值 (歐姆)	無效
衰減 (dB)	[線對 12] 21.7
頻率 (MHz)	[線對 12] 100.0
極限值 (dB)	[線對 12] 24.0

最差餘量 最差值

通過	主機遠端附機		主機遠端附機	
最差線對	12-78	12-78	12-78	12-78
NEXT (dB)	9.1	9.5	10.2	13.4
頻率 (MHz)	42.4	42.8	52.4	75.0
極限值 (dB)	36.5	36.4	34.9	32.3
最差線對	12	12	12	12
PSNEXT (dB)	11.5	11.4	11.7	11.5
頻率 (MHz)	48.0	46.4	50.6	47.0
極限值 (dB)	32.6	32.8	32.2	32.7

通過	主機遠端附機		主機遠端附機	
最差線對	12-45	12-45	12-45	12-45
ELFEXT (dB)	18.6	18.6	19.2	19.2
頻率 (MHz)	5.6	5.6	100.0	100.0
極限值 (dB)	42.5	42.5	17.4	17.4
最差線對	12	12	45	12
PSELFEXT (dB)	21.4	21.3	22.0	22.0
頻率 (MHz)	13.3	5.6	100.0	100.0
極限值 (dB)	32.0	39.5	14.4	14.4

通過	主機遠端附機		主機遠端附機	
最差線對	12-78	45-78	12-78	12-78
ACR (dB)	18.2	19.2	30.3	32.2
頻率 (MHz)	12.2	2.7	70.2	75.6
極限值 (dB)	37.7	52.7	12.9	11.5
最差線對	12	78	12	12
PSACR (dB)	20.1	20.9	26.6	39.2
頻率 (MHz)	13.2	3.9	50.6	100.0
極限值 (dB)	33.8	46.4	15.6	3.0

通過	主機遠端附機		主機遠端附機	
最差線對	45	36	45	36
RL (dB)	27.3	28.5	27.3	28.5
頻率 (MHz)	100.0	100.0	100.0	100.0
極限值 (dB)	0.0	0.0	0.0	0.0

符合網路標準:
 10BASE-T
 100BASE-T


100BASE-TX
 ATM-25

100BASE-T4
 ATM-51

ATM-155
 TR-16 Active

100VG-AnyLan
 TR-16 Passive

TR-4

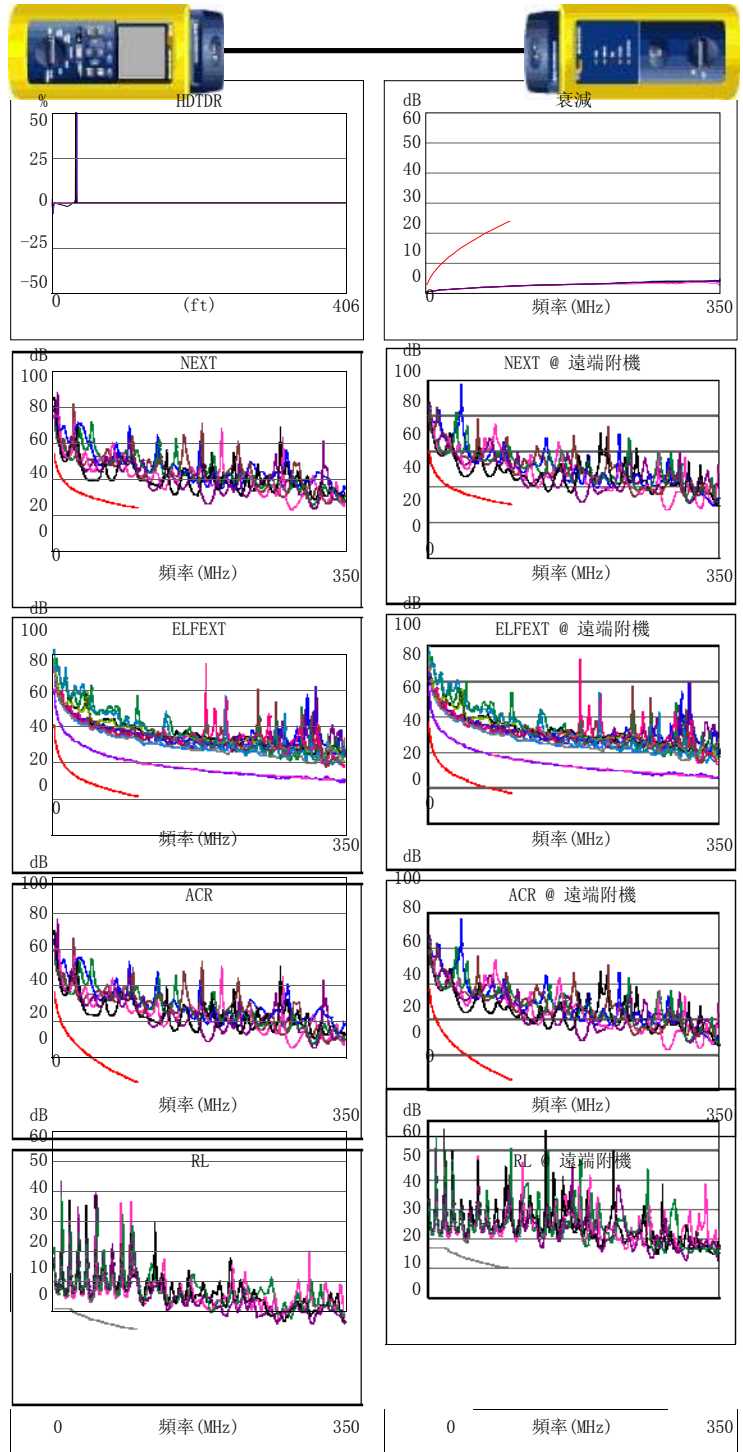

地點: Client Name